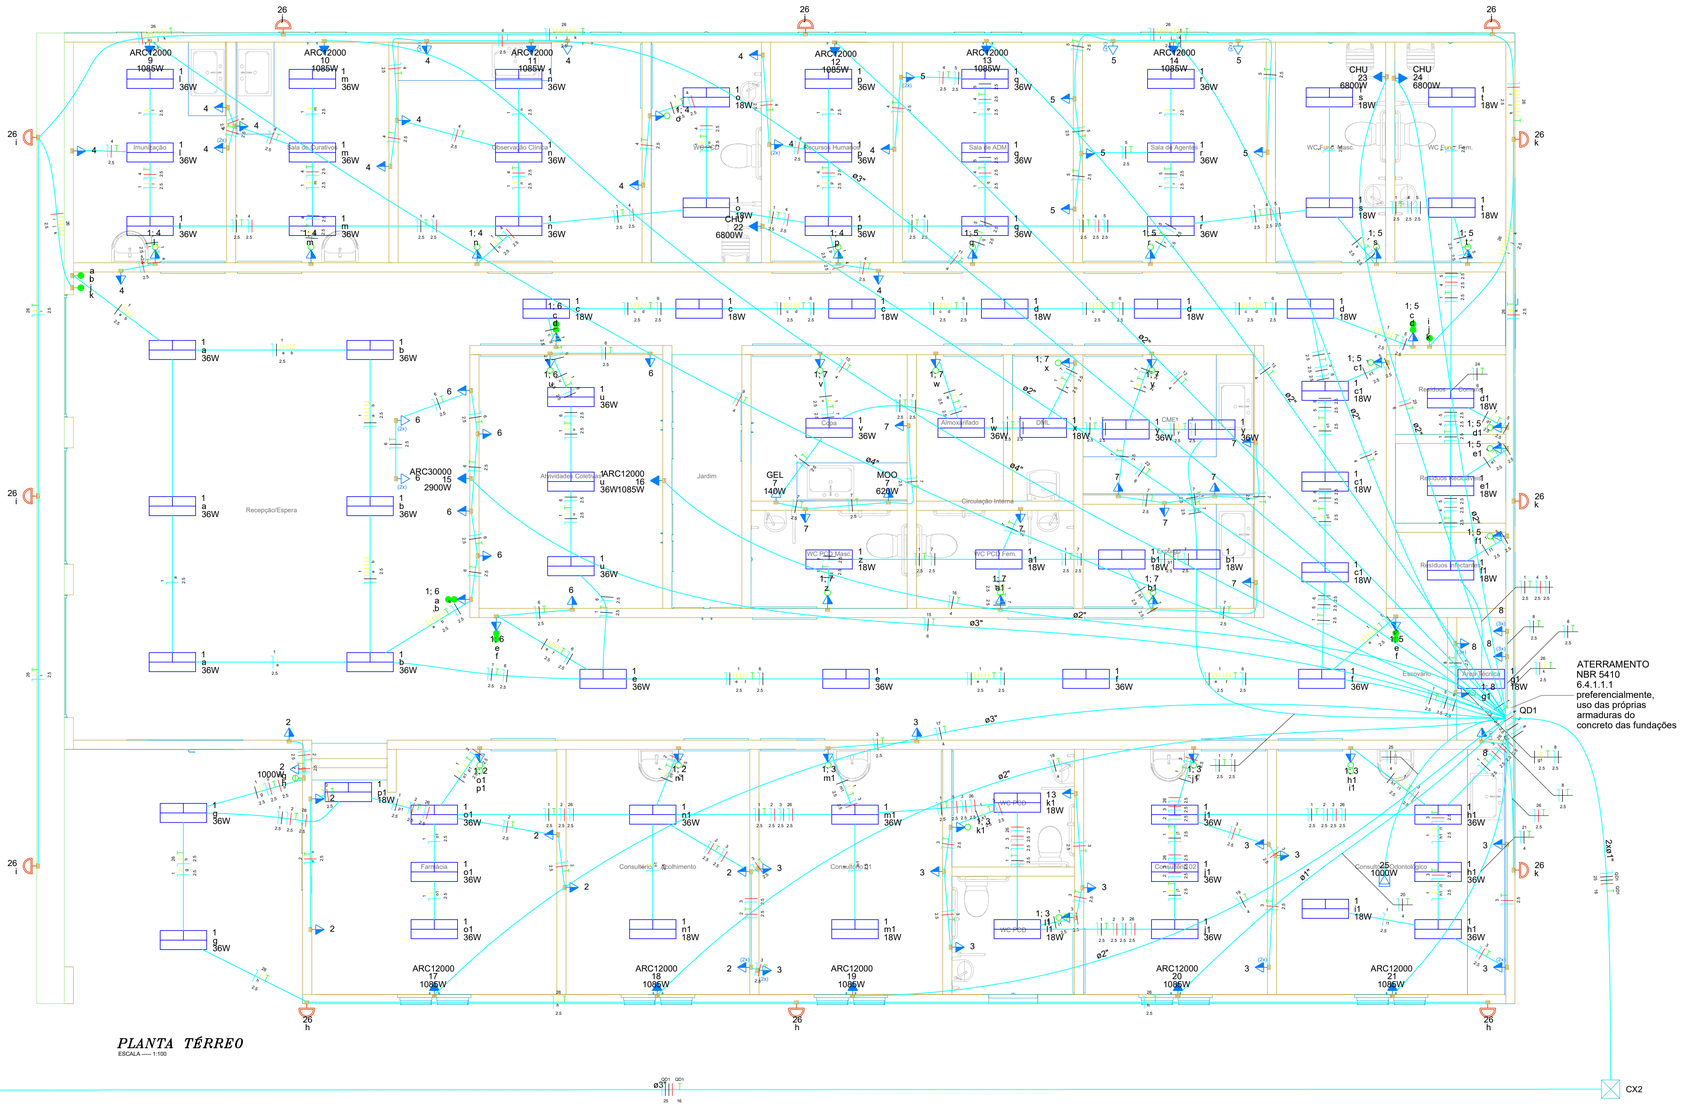

PLANTA TÉRREO
ESCALA ---- 1:100

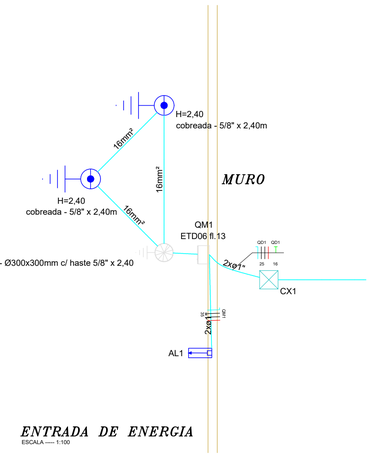

ENTRADA DE ENERGIA
ESCALA ---- 1:100

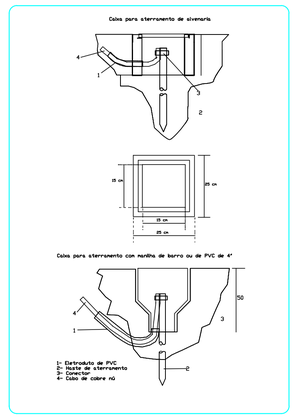

DETALHE CAIXA PARA ATERRAMENTO DE ALVENARIA
SEM ESCALA

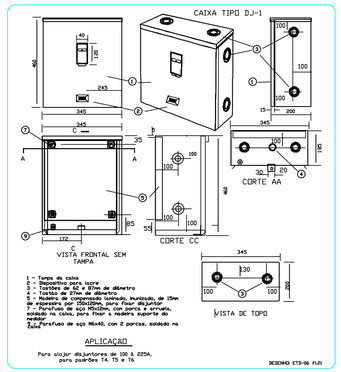

DETALHE CAIXA PARA DISJUNTOR
SEM ESCALA

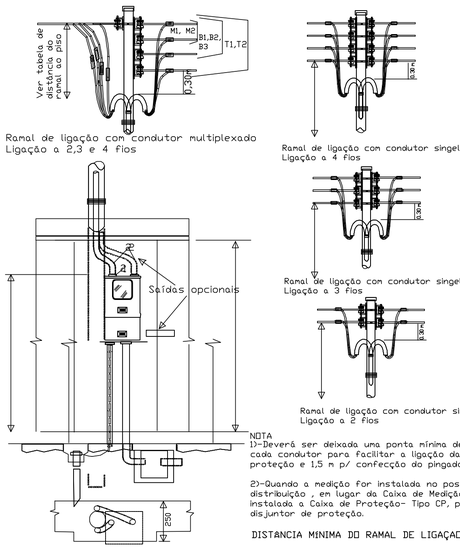

NOTA
1)-Deverá ser deixada uma ponta mínima de 80 cm em cada condutor para facilitar a ligação da medição e proteção e 1,5 m p/ confecção do pingadouro

2)-Quando a medição for instalada no poste da rede de distribuição , em lugar da Caixa de Medição, deve s er instalada a Caixa de Proteção- Tipo CP, para alojar apenas o disjuntor de proteção.

DISTANCIA MINIMA DO RAMAL DE LIGAÇAO AO SOLO

- Quando a rede de distribuição do mesmo lado da rua e não houver trânsito de veículos sob o ramal de ligação, a distância é de 3m.
- Quando a rede de distribuição do mesmo lado da rua e houver trânsito de veículos sob o ramal de ligação, a distância é de 4,5m.
- Quando a rede de distribuição estiver do outro lado da rua, a distância é de 5,5m.

(Fornecimento para as categorias (M1 a M3, B1 a B3 e T1 a T4)

DESENHO: 8

DETALHE ENTRADA AÉREA MEDIDOR EM MURO
SEM ESCALA

CONVÊNIO :

PROJETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA

OBRA :
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE I

ENDEREÇO DA OBRA :
PROJETO DE ASSENTAMENTO PROVIDÊNCIA, S/N , ZONA RURAL, BERNARDO SAYÃO – TO

QUADRO DE ÁREAS :

ÁREA :
VER PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO
CNPJ: 11.408.686/0001-70

LEONARDO SOUSA AMORIM:01818064103
Assinado de forma digital por LEONARDO SOUSA AMORIM:01818064103
Dados: 2025.03.10 09:21:39 -03'00'

AUTOR DO PROJETO :
LEONARDO SOUSA AMORIM
ENG. CIVIL CREA 307258/D-TO

LSA ENGENHARIA
Rua Raul do Espírito Santo, Nº 1373 - CEP: 77740-00
CNJP:28.758.127/0001-93
Colinas do Tocantins - TO
(63) 99278-6334
e-mail: lsaengenharia@outlook.com

ESCALA	DATA	RESP. DESENHO
INDICADA	SETEMBRO / 2024	LEONARDO (63) 99278-6334

CONTEÚDO :
PLANTA TÉRREO, DETALHES

FOLHA : A1

01 / 02